


निरीक्षण टिप्पणी जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय हमीरपुर।

दिनांक 27-2-2015 को प्रातः 10.00 बजे मेरे द्वारा जिला महिला चिकित्सालय हमीरपुर एवं 10.30 बजे जिला चिकित्सालय, पुरुष का औचक निरीक्षण किया गया।

जिला चिकित्सालय (महिला) हमीरपुर।

निरीक्षण के समय तक 17 ओपीडी पर्चे जारी किये जा चुके थे। ओपीडी पर्चे जारी करने वाले कक्ष के बगल में 102 नम्बर हेल्प डेस्क बना है। हेल्प डेस्क पर एक महिला बैठी थी एवं एक महिला एवं एक पुरुष खड़े होकर बातें करते मिले। हेल्पडेस्क पर बैठी महिला से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं एवं अनावश्यक खड़े होकर बातचीत क्यों कर रहे हैं। उक्त महिला द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। निर्देश दिये गये कि उक्त स्थल पर अनावश्यक भीड़ न रखी जाये।

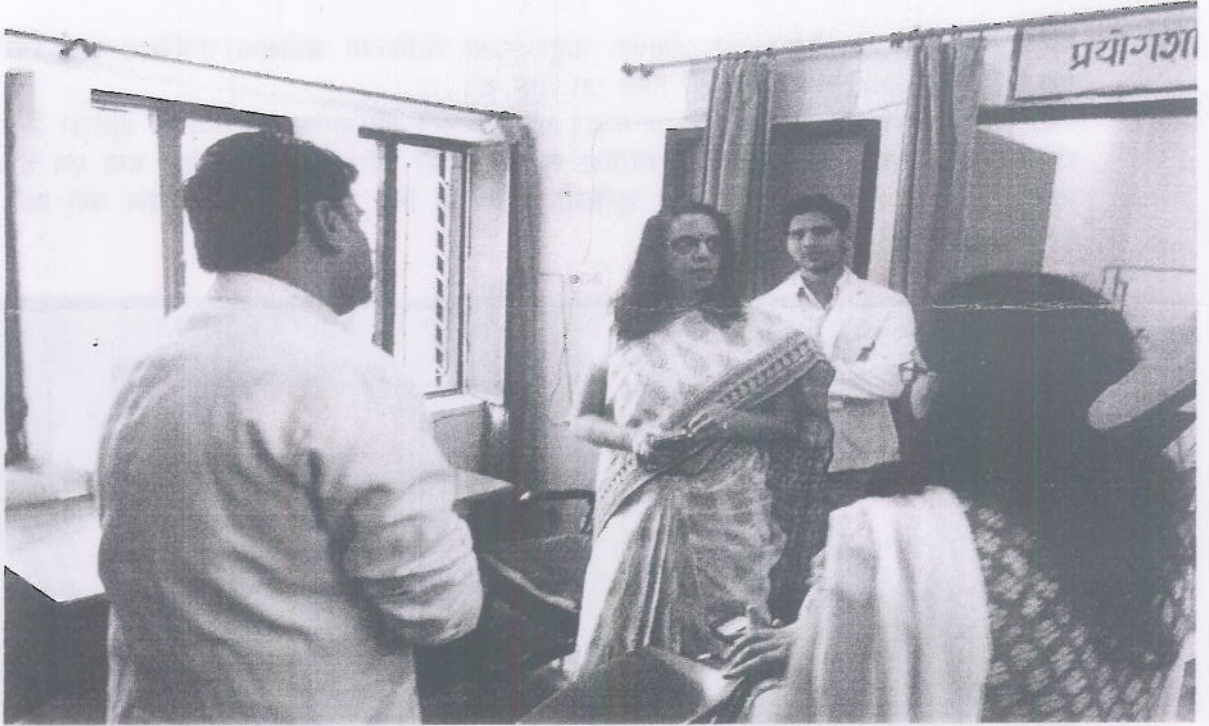

बाथरूम देखा गया। बाथ रूम के बाहर अत्यधिक गंदगी देखने को मिली। 10.15 बजे तक बाथरूम की सफाई न किया जाना आपत्तिजनक है। नियमित एवं समय से बाथरूम की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

निरीक्षण के समय औषधि वितरण कक्ष में कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं मिला। औषधि वितरण कक्ष में तैनात कर्मचारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

निरीक्षण के दौरान डा0पूनम सचान उपस्थित मिली, लेकिन आशा सचान बाद में उपस्थित हुयी। निर्देश दिये गये कि समय से ओपीडी में उपस्थित होकर चिकित्सीय कार्य किये जायें।

प्रयोगशाला कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय तक जांच हेतु 05 मरीज आये हैं। प्रयोगशाला कक्ष के अन्दर गत्ते, खाली बाक्स एवं अन्य अनावश्यक सामग्री रखी हुयी मिली। निर्देश दिये गये कि ये सामान उक्त कक्ष से हटाकर आवश्यक सामग्रियों को अलमारियों में रखा जाये एवं कक्ष को साफ सुथरा रखा जाये।

डाक्टरों की उपस्थिति चेक की गयी।

आई0सी0टी0सी0 डा0 प्रभात कुमार अपने कक्ष में ओ0पी0डी0मरीजों को देखते हुए उपस्थित मिले।

बाल रोग विशेषज्ञ डा0 राधारमण अपने कक्ष में ओ0पी0डी0मरीजों को देखते हुए उपस्थित मिले।

दंत रोग चिकित्सक श्री आर0के0मिश्रा अपने कक्ष में ओ0पी0डी0मरीजों को देखते हुए उपस्थित मिले। इनके कक्ष में अंधेरा मिला। कक्ष में और अधिक प्रकाश की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

सर्जन श्री विनय प्रकाश अपने कक्ष में ओ0पी0डी0मरीजों को देखते हुए उपस्थित मिले।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिला अस्पताल में फिजीशियन के दो पद हैं और दोनो पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण मरीजों का अत्यधिक कठिनाई हो रही है। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा से अपेक्षा है कि जनपद में फिजीशियन की तैनाती हेतु शासन को अपने स्तर से भी अवगत कराये।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिला अस्पताल में छोटा एवं बड़ा दोनों जेनरेटर उपलब्ध है, किन्तु बजट कम मिलने के कारण में बड़ा जेनरेटर चल नहीं पा रहा है एवं छोटे जेनरेटर से गर्मी के दिनों में कूलर आदि नहीं चल पाते हैं। अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा से अपेक्षा है कि जेनरेटर के लिए आवश्यक बजट की मांग हेतु शासन को अपने स्तर से अवगत कराये।

जिला चिकित्सालय परिसर में ही मुख्य गेट के बगल में कालोनियां बनी हैं, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं तथा काफी समय पुरानी बनी लग रही हैं। अधिशाषी अभियन्ता लोनिवि प्रा0खं0 इसे देख लें एवं इनकी गुणवत्ता एवं मजबूती आदि की जांच करके उचित कार्यवाही करें।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी हमीरपुर।

संख्या- 532 /पी0ए0

दिनांक-फरवरी 27 2015

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा।
- 3-मुख्य चिकित्साधिकारी हमीरपुर।
- 4-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पु0 हमीरपुर।
- 5-मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, म0 हमीरपुर।
- 6-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(सन्ध्या तिवारी)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।